


# INSTALLAZIONE MISURATORE SINGOLO

Tav. 5

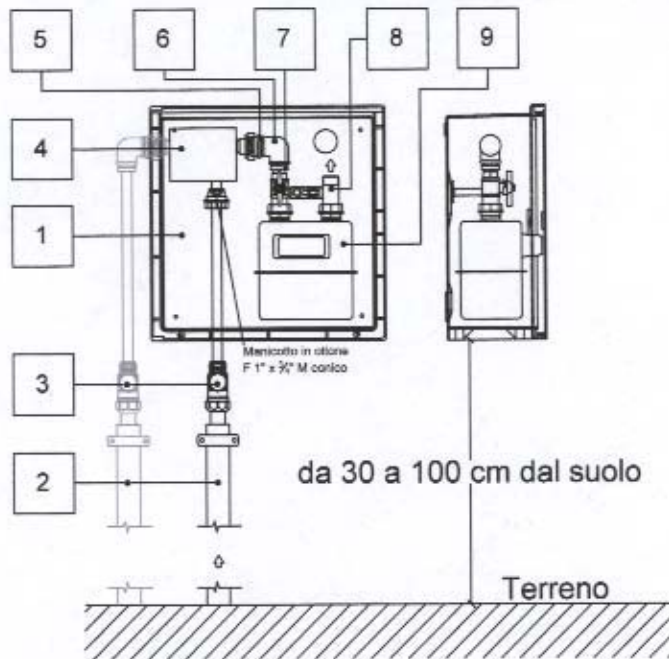

1	Armadio di protezione, 450x200x450 (h) (dimensioni minime)	6	Gomito a 90° MF, fig. 92, di ghisa malleabile, zincato (DN 1")
2	Tubazione in acciaio, rivestito in P.E.	7	Nipplo ridotto MM
3	Valvola a sfera di ottone con estr. sfero-conica, FF DN 1"	8	Mensola unificata per contatore G4 interasse 110 mm corredata di valvola
4	Riduttore regolatore di pressione per utenza: 7-12 kg/h	9	Contatore unificato Classe G 1.6, G2.5 o G4
5	Nipplo ridotto, di ottone, MM, 1" x 1"¼		