


## INSTALLAZIONE IN BATTERIA

Tav. 6

(max 5 contatori, per uso promiscuo (cucina+caldaia)).

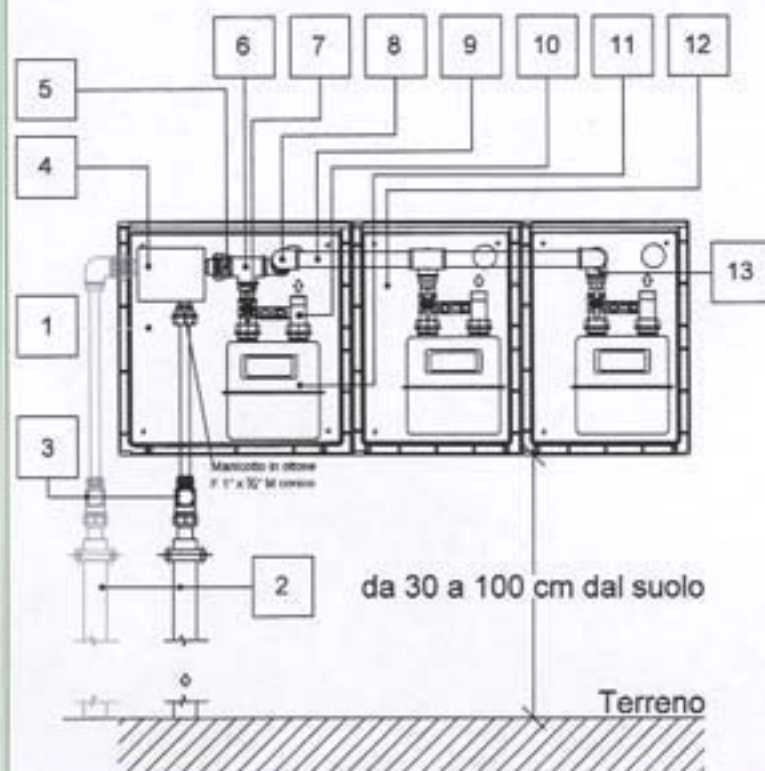

1	Armadio di protezione, 450x200x450 (h) (dimensioni minime)
2	Tubazione in acciaio, rivestito in P.E.
3	Valvola a sfera di ottone con estr. sfero-conica, FF DN 1"
4	Riduttore regolatore di pressione per utenza: 7-12 kg/h
5	Nipplo ridotto, di ottone, MM, 1" x 1 1/4
6	Ti, fig. 130, di ghisa malleabile, zincato (DN 1")
7	Nipplo ridotto MM
8	Gomito a 90° MF, fig. 92, di ghisa malleabile, zincato (DN 1")
9	Tubo gas commerciale, saldato, con estremità filettate, zincato (DN 1")
10	Mensola unificata per contatore G4 interasse 110 mm corredata di valvola
11	Contatore unificato Classe G 1.6, G2.5 o G4
12	Armadio lamiera zincata, inox o vetroresina 310x200x450(h) (dimensioni minime)
13	Gomito a 90° FF, fig. 90, di ghisa malleabile, zincato (DN 1")